

Caractéristiques de la baignade

Nom de la plage : Milady
Commune : Biarritz
Département : Pyrénées Atlantiques
Région : Nouvelle Aquitaine
Responsable Opérationnel : DGS
Responsable Administratif : Maire
Période d'Ouverture : Juin (du 13 au 30), Juillet, Août et Septembre (du 1er au 13 et 19, 20, 26, 27) 2020
Heures de surveillance : Juin (de 11h à 19h), Juillet et Août (de 10h30 à 19h30), Septembre (de 11h à 18h)
Fréquentation : 3500 pers. / jours

Schéma de la zone de baignade





Légende

- Points de Prélèvement ARS
- Poste de Secours
- Toilettes
- Douches

Qualité de la zone de baignade

Classement par année	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Milady						
	Excellent					
	Bon					

Carte de la zone d'étude

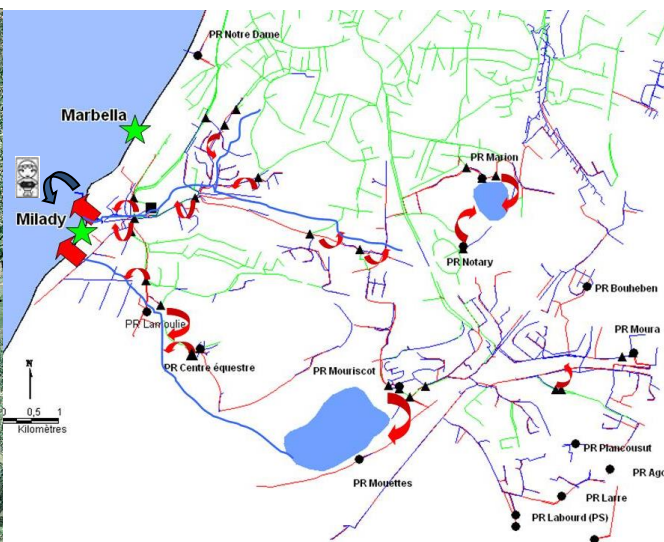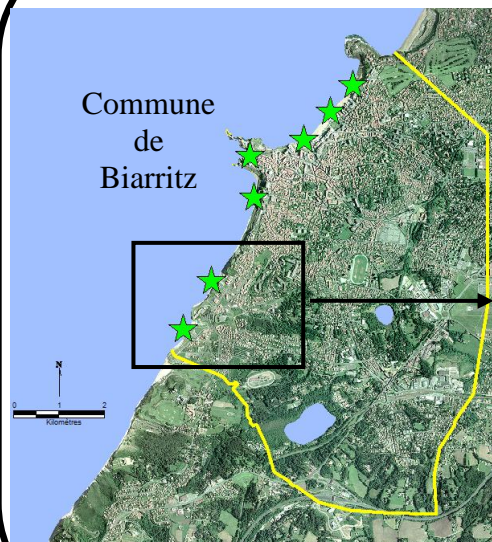

Légende

- Sources de pollution bactériologique**
- Poste de relèvement (PR)
 - Déversoir d'orage (DO)
 - Station d'épuration
 - Baigneurs
 - Déversement via les TP ou les DO
 - Impact sur la zone de baignade
- Importance de la source de pollution bactériologique**
- Mineur
 - Secondaire
 - Majeur
- Réseau d'assainissement**
- Réseau pluvial
 - Réseau séparatif
 - Réseau unitaire
- Gradient selon l'importance de la pollution**
- -
 -

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Sources	Impact	Distance de la Zone de baignade	Indicateurs	Procédures	Mesures de Gestion Préventive
Assainissement (déversoirs d'orage, Vanne effacement de radier, trop plein de poste de relèvements)	significatif	0	Mesure de débit Analyse des eaux de baignade et Suivi pluviométriques	Contre analyse et Ouverture d'une fiche de non conformité	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24), Programme de surveillance réglementaire et Autosurveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Ruisseau du Lamoulie		800 m			
Ruisseau Chardinérou		0			
Fréquentation de la zone de baignade	faible	0	Analyse des eaux de baignade	Procédure auto surveillance Eau de Baignade	Programme de surveillance réglementaire et d'auto surveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Branchement assainissement	Faible	0	Contrôle des branchements et inspections télévisés	Intervention Lyonnaise des eaux	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24),