



Caractéristiques de la baignade

Nom de la plage : Marbella
Commune : Biarritz
Département : Pyrénées Atlantiques
Région : Nouvelle Aquitaine
Responsable : Madame le Maire ou son représentant
Période d'Ouverture : du 1^{er} juillet au 31 août 2021
Heures de surveillance : de 10h30 à 19h30
Fréquentation : 1500 pers. / jours

Schéma de la zone de baignade



Qualité de la zone de baignade



Classement par année	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Marbella						
			Excellent			

Légende

- Points de Prélèvement ARS
- Poste de Secours
- Toilettes
- Douches
- Zone d'interdiction de stationnement du public (selon l'arrêté du 21/09/2017 concernant l'Interdiction de circulation et de stationnement du public sur les plages Côtes des Basques et Bernain)



Carte de la zone d'étude

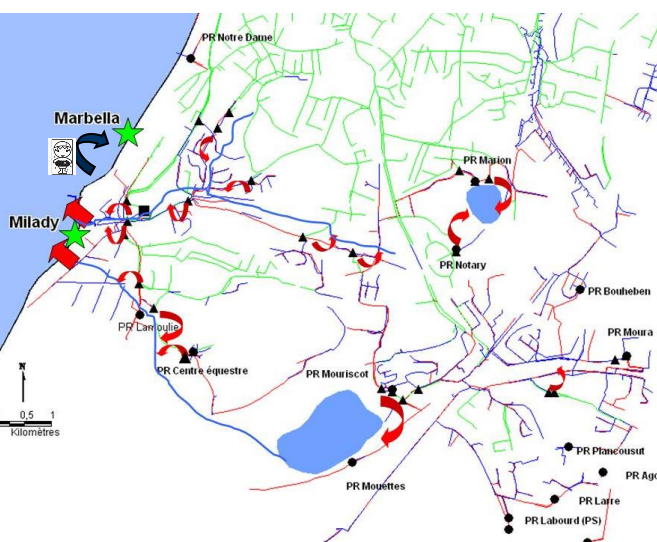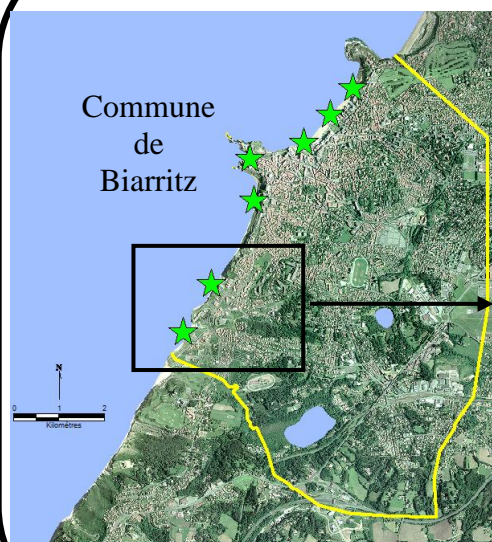

Légende

- Sources de pollution bactériologique**
- Poste de relèvement (PR)
- Déversoir d'orage (DO)
- Station d'épuration
- Baigneurs
- Déversement via les TP ou les DO
- Impact sur la zone de baignade
- Importance de la source de pollution bactériologique**
- Mineur
- Secondaire
- Majeur
- Gradient selon l'importance de la pollution**
-
-
-
- Réseau d'assainissement**
- Réseau pluvial
- Réseau séparatif
- Réseau unitaire

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Sources	Impact	Distance de la Zone de baignade	Indicateurs	Procédures	Mesures de Gestion Préventive
Assainissement (déversoirs d'orage, Vanne effacement de radier, trop plein de poste de relèvements)	significatif	0	Mesure de débit Analyse des eaux de baignade et Suivi pluviométriques	Contre analyse et Ouverture d'une fiche de non conformité	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24), Programme de surveillance réglementaire et Autosurveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Ruisseau du Lamoulie		1 km			
Ruisseau Chardinérou		100 m			
Fréquentation de la zone de baignade	faible	0	Analyse des eaux de baignade	Procédure auto surveillance Eau de Baignade	Programme de surveillance réglementaire et d'auto surveillance en méthode rapide de la qualité de l'eau
Branchement assainissement	Faible	0	Contrôle des branchements et inspections télévisées	Intervention Suez	Autosurveillance du système d'assainissement (télécontrôle 24h/24),